

FM

PROQUÍFERMA,S.L.


Sostres, 17 local 1º - 08024 BARCELONA

Teléfono 93.285.01.62

Teléfono y fax. 93.284.89.99

e-mail:info@proquiferma.com

**TP-011**

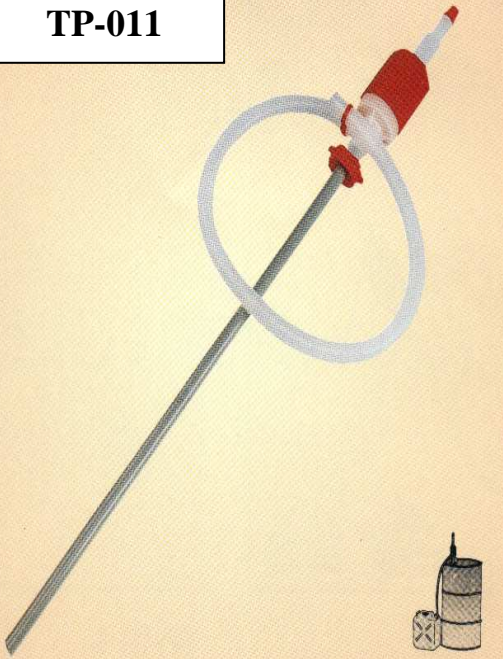


**BOMBA FABRICADA DE PP.**

Se usan especialmente en pequeños trasvases en la industria **QUÍMICA** para llenado de pequeños bidones y muestras.

**Consultar tabla de resistencia química**

**TP-001**

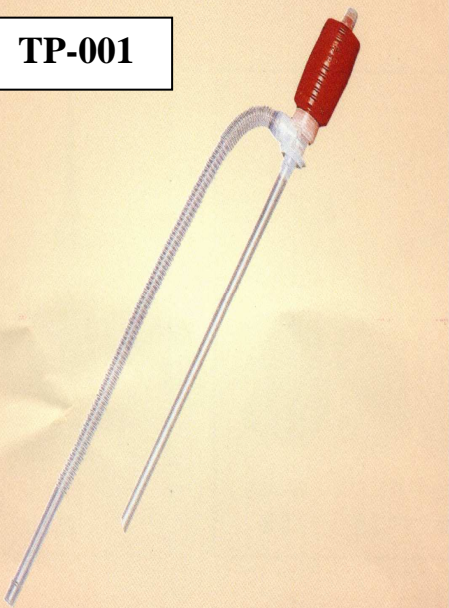

**BOMBA FABRICADA DE PP.**

Se usan especialmente en pequeños trasvases en la industria **QUÍMICA** para llenado de pequeños bidones y muestras.

**Consultar tabla de resistencia química**

## RESISTENCIA QUÍMICA DEL POLIPROPILENO:

**\* RESISTENTE**

**+CONDICIONAL**

**X NO RESISTENTE**

Ácidos débiles : \*

Ácidos fuertes : +

Ácidos oxidantes : X

Ácalis débiles : \*

Álcalis fuertes : \*

Sales (soluciones) : \*

Halógenos : X

Hidrocarburos alifáticos : \*

Hidrocarburos clorados : X

Alcoholes : \*

Ésteres : +

Cetonas : +

Éteres : X

Aldehidos : \*

Aminas : \*

Ácidos orgánicos : +

Hidrocarburos aromáticos : +

Petróleo y derivados : +

Aceites minerales : \*

Grasas y aceites : \*

Hidrocarburos insaturados clorados: X

